

# **OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU WODOMIERZA DODATKOWEGO**

## **dla potrzeb rejestracji ilości bezpowrotnie zużytej wody**

**Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne – REKNICA Sp. z o.o.** informuje, że odliczanie z wodomierza głównego ścieków, w związku z używaną wodą na cele podlewania upraw, następuje w oparciu o ilość ustaloną wyłącznie na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy, oraz po dokonaniu odbioru przez pracowników spółki REKNICA podłączenia do kanalizacji sanitarnej.

Poniżej określamy warunki montażu dodatkowego wodomierza:

- Odbiorca może posiadać tylko jeden wodomierz dodatkowy, rejestrujący ilość bezpowrotnie zużytej wody,
- Przy zabudowie wodomierza dodatkowego należy stosować zawory odcinające przed i za wodomierzem,
- Długości odcinków prostych przewodu wodociągowego przed i za wodomierzem powinny być zgodne z wynikami badań dla danego typu dodatkowego wodomierza,
- Wodomierz musi posiadać ważną cechę legalizacyjną i plomby fabryczne. Okres ważności legalizacji określony jest w obowiązujących przepisach o urządzeniach pomiarowych do wody i wynosi 5 lat (*Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. Dz. U. z 2017 r. poz. 969*).
- Parametry techniczne wodomierza dodatkowego:
  - **Srednica i nominalny strumień objętości nie większe niż dla wodomierza głównego,**
  - klasa metrologiczna R 100 lub wyższa.
- Wewnętrzna instalacja wodociągowa w budynku wg. obowiązujących przepisów musi być wyposażona w zawór antyskażeniowy (*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.*).
- Wodomierz dodatkowy w instalacji wodociągowej należy zamontować w studni wodomierzowej lub w pomieszczeniu w którym znajduje się wodomierz główny, za wodomierzem głównym (*licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody z magistrali*) - szeregowo.
- Pomieszczenie w którym znajduje się wodomierz dodatkowy powinno zapewniać łatwy dostęp do w/w wodomierza (*wygodny dla odczytu i wymiany*). Wodomierz musi być zabezpieczony przed zalaniem lub zamrażaniem.
- Bezpośrednio za wodomierzem dodatkowym musi być zlokalizowany punkt czerpalny wody bezpowrotnie zużytej. Punkt czerpalny wody ogrodowej bezpowrotnie zużytej powinien znajdować się poza obrysem budynku wyposażonego w instalację kanalizacyjną podłączoną do sieci Przedsiębiorstwa wodociągowo -kanalizacyjnego (*patrz schemat poniżej*).
- Za miejscem montażu wodomierza dodatkowego dla instalacji wody bezpowrotnie zużytej poza obrysem budynku nie może znajdować się żaden punkt poboru wody na cele bytowe.
- Instalacja wodociągowa wody bezpowrotnie zużytej powinna być wyposażona w zawór spustowy umożliwiający odwodnienie wodomierza dodatkowego w okresie wystąpienia ujemnych temperatur.
- Wykonanie prac montażu dodatkowego wodomierza należy zgłosić do odbioru w REKNICY Sp. z o.o.
- Całość prac związanych z instalacją wodomierza dodatkowego, łącznie z zakupem wodomierza dodatkowego, ewentualnymi naprawami, plombowaniem i ponowną legalizacją, wykonuje właściciel nieruchomości „odbiorca” na własny koszt.
- Zaplombowanie i wprowadzenie do ewidencji wodomierza dodatkowego nastąpi po pozytywnie zakończonej kontroli zgodności wykonanych robót z „**WARUNKI MONTAŻU WODOMIERZA DODATKOWEGO**”.
- W przypadku przygotowania wodomierza wraz z instalacją, niezgodnie z przepisami, przy kolejnej próbie montażu i/lub plombowania, zostaną doliczone dodatkowe koszty związane z ponownym i poprzednim przyjazdem oraz wykonaną pracą przez pracowników REKNICA Sp. z o.o..

- Za czynności związane z przeprowadzeniem kontroli i wykonanym odbiorem REKNICA Sp. z o.o. pobiera opłatę wysokości określonej w Cenniku usług.
- Pracownik spółki REKNICA, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących montażu wodomierza dodatkowego nie dokonuje odbioru wodomierza do momentu usunięcia zastrzeżeń przez odbiorcę.
- Warunkiem dokonywania rozliczeń ilość bezpowrotnie zużytej wody, jako zmniejszająca ilość odprowadzanych ścieków, jest posiadanie przez odbiorcę protokołu odbioru wodomierza dodatkowego oraz uiszczenie opłaty za czynności związane z przyjazdem, sprawdzeniem instalacji wewnętrznej, zaplombowaniem oraz rejestracją w systemach informatycznych,
- Rozliczanie dokonywane będzie w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku. Odczyt wskazań podwodomierza oraz wystawienia faktury za wodę Dostawca wykonuje jednocześnie z odczytem wodomierza głównego, odbiorca jest zobowiązany do samodzielnego podawania odczytu wodomierza dodatkowego. Wskazania podwodomierza stanowiąc będą podstawę do umniejszania ilości odprowadzonych ścieków poprzez odjęcie tych wskazań od wskazań wodomierza głównego. W pozostałych okresach roku kalendarzowego ilość odprowadzonych ścieków ustalana będzie na podstawie wskazań wodomierza głównego. Przedsiębiorstwo określa taryfę cen i stawek opłat na 1 rok dostępnej na stronie [www.reknica.pl](http://www.reknica.pl). taryfa obowiązuje Odbiorcę bez potrzeby odrębnego powiadomienia.
- W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne – REKNICA sp. z o.o. :
  - uszkodzenia wodomierza,
  - uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo którejkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających),
  - uszkodzenia plomb REKNICY Sp. z o.o. lub mocowania tych plomb,
  - nieprawidłowych wskazań wodomierza oraz po upływie okresu ważności legalizacji,
  - wykorzystania wody w sposób niezgodny z przepisami czyli tworząc ścieki,
 wskazania wodomierza dodatkowego nie będą odczytywane ani rozliczane, a ilość odprowadzanych ścieków dla potrzeb wystawienia faktury będzie określana jako równa ilości wody dostarczonej do nieruchomości (*ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego*).
- Właściciel nieruchomości (w przypadku Wspólnot mieszkaniowych – administrator) zapewnia jednoczesny dostęp do odczytu wszystkich wodomierzy.

#### KLAUZULA KOŃCOWA

Przypominamy, iż wodomierz dodatkowy opomiarowuje wodę, która nie została odprowadzona do kanalizacji sanitarnej. Wszelkie modyfikacje instalacji w przyszłości lub działania powodujące zrzut wody pobranej jako bezpowrotnie zużytej poprzez wodomierz dodatkowy do kanalizacji sanitarnej zgodnie z Art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z póź. zm. (Dz. U. 2018 poz. 1152) podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. Ponadto w myśl Art. 7 w/w ustawy przypominamy, iż osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wod-kan mają prawo dostępu oraz kontroli wodomierzy.

W sprawach nie unormowanych w warunkach montażu zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z póź. zm. (Dz. U. 2018 poz. 1152) oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kolbudy (Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy z dnia 22.01.2019r.)

Załączniki:


Prawidłowy schemat instalacji w budynku i w studni wodomierzowej.

**Zapoznałem się z w/w wytycznymi**

.....

(Data i podpis)


## Schemat instalacji wodomierza dodatkowego w budynku

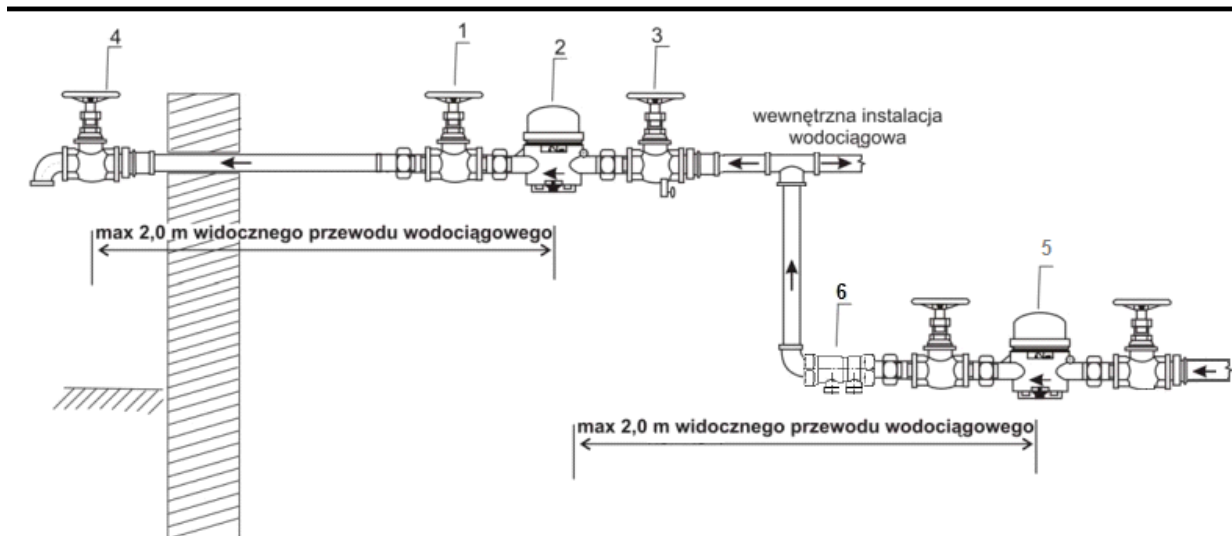

Objaśnienie:

- 1 - zawór
- 2 - wodomierz dodatkowy
- 3 - zawór z odwodnieniem
- 4 - zawór czerpalny wody przeznaczonej na cele niepowodujące powstawania ścieków
- 5 - wodomierz główny
- 6 - zawór antyskażeniowy

## Schemat instalacji wodomierza dodatkowego w studni wodomierzowej

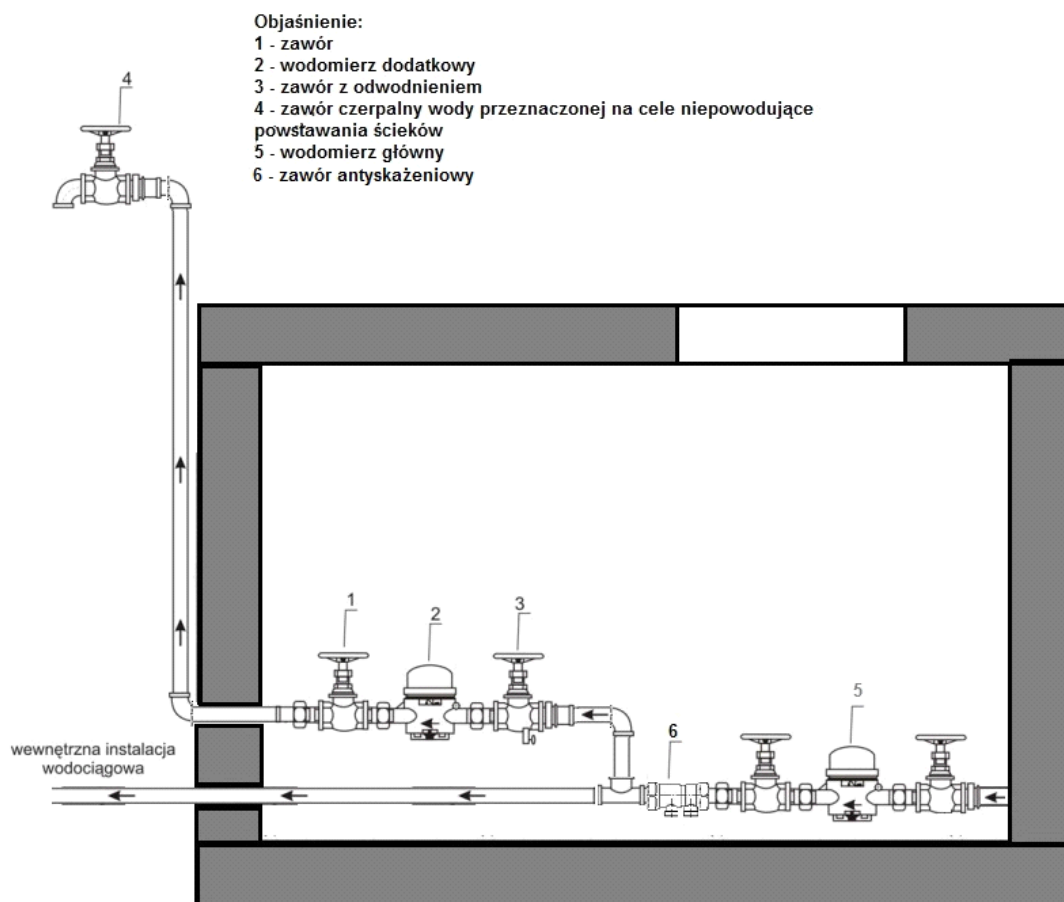

Objaśnienie:

- 1 - zawór
- 2 - wodomierz dodatkowy
- 3 - zawór z odwodnieniem
- 4 - zawór czerpalny wody przeznaczonej na cele niepowodujące powstawania ścieków
- 5 - wodomierz główny
- 6 - zawór antyskażeniowy